



RZUT FUNDAMENTÓW

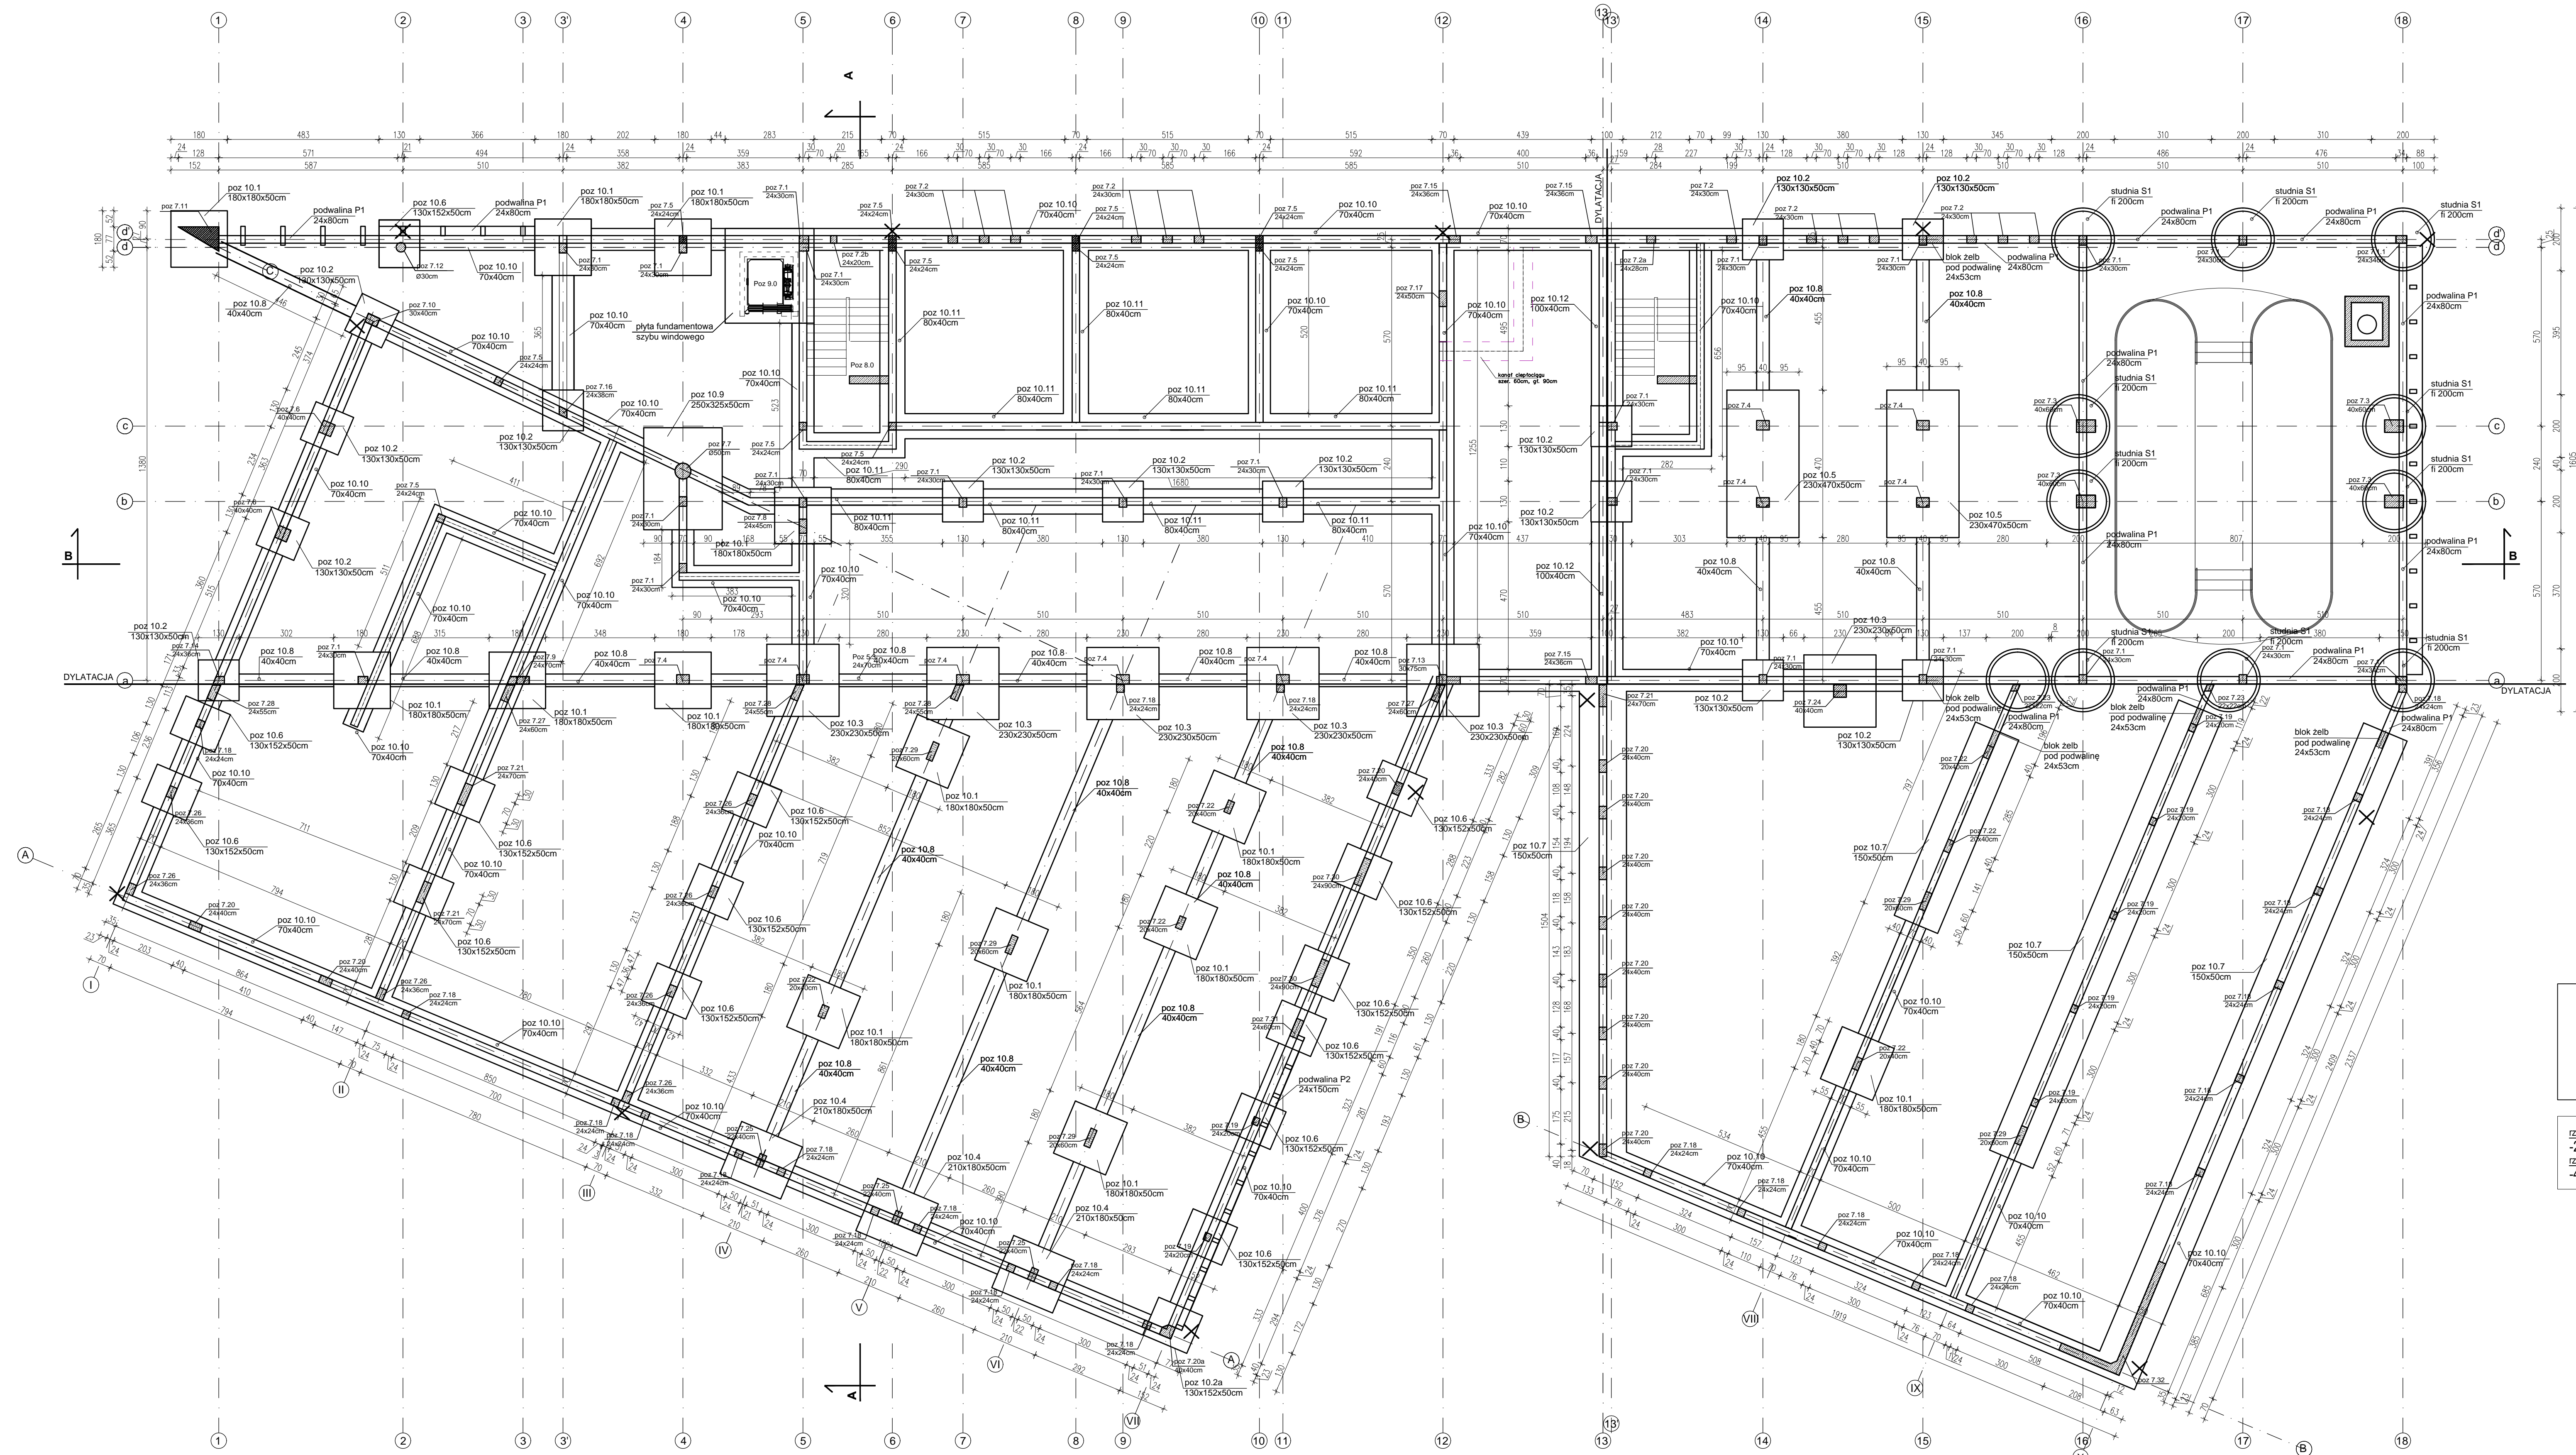

UWAGA:
przez zabetonowaniem fundamentów
osadzić zbrojenie słupów w stopach i ławach

✗ przewód uziemiający z taśmy FeZn 25x4mm²
przyspawać do zbrojenia fundamentów
i wyprowadzić ponad poziom terenu

rzędna spodu fundamentu
-2,00m=39,5m n.p.m.
rzędna spodu studni fundamentowych
-4,5=37,0m n.p.m.

INFORMACJE:		FIRMOWA:	
KAMINIA MASTA TORUŃ ul. Włok zamek, Szkołowego 8 87-100 Toruń		 GEOTECHNICA <small>ul. Włok zamek 8 87-100 Toruń, tel. 42 43 44 45 e-mail: geotechnica@wp.pl</small>	
ZAWIĄZANIE:		STANOWISKO:	
Budowa budynku przygryziony projekt wodno- budowlany z pogwieździ Szkołowego Spółdzielni wyciągu w ul. Popiełowskiego 1-3 Toruń, ul. Popiełowskiego 1-3 87-100 Toruń, ul. Popiełowskiego 1-3		PROJEKT SUDOWNIAW- 2G KONSTRUKCYJA	
NAZWA PRACOWNI:		SKALA:	
1:100		2/15	
FUNDAMENTY:		1:100	
2/15		2/15	
FUNKCJA:		DATA:	
PROJEKT		15/04/06	
BRANŻY KONSTRUKCYJNE		04.2019:	
SPRZĄDZENIE		04.2019:	
BRANŻY KONSTRUKCYJNE		04.2019:	
OCHRONA ŚRODOWISKA		04.2019:	
BRANŻY KONSTRUKCYJNE		04.2019:	
KUP. 2000/2000/06		594x1000	
ALL RIGHTS RESERVED			
WSYSTCIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE			